












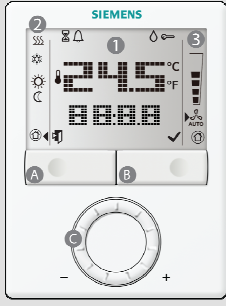








RDG – elektronický regulátor umožňující nastavit prostorovou teplotu podle vašeho přání. Regulátor se vám přizpůsobí ve všech provozních režimech: Komfort, Útlum a Ochranný režim. Otáčky ventilátoru se volí buď automaticky nebo ručně. Regulátor můžete ponechat v továrním nastavení, nebo si přizpůsobit jeho chování změnou regulačních parametrů, aby nejlépe vyhověl vašim požadavkům.

	1 Hlavní displej  24.5 Prostorová teplota  Prostorová teplota ve stupních Celsia  Prostorová teplota ve stupních Fahrenheita  Ovládací prvky zamknuty  Signalizace poruchy  Kondenzace v prostoru  Funkce časovače aktivní  Další uživatelské informace	2 Druh provozu  Režim vytápění  Elektrický ohřev Zap  Režim chlazení  Komfortní režim  Útlumový režim  Ochranný režim: Ochrana proti zamrznutí  Indikátor vybraného režimu
	A Tlačítko pro výběr druhu provozu B Tlačítko pro výběr režimu ventilátoru C Ovládací kolečko	3 Režim ventilátoru  Automaticky  Ručně:  I / II / III


Změna žádané prostorové teploty




- Jestliže je aktivní Komfortní režim , je možné změnit ovládacím kolečkem žádanou prostorovou teplotu
- Otočte ovládací kolečko po směru hodinových ručiček pro zvýšení (+) nebo proti směru pro snížení (-) aktuální žádané teploty pro komfortní režim

Rozsah nastavení je 5...40 °C, pokud není omezen parametry P09 a P10 (nastavení regulačních parametrů na další straně).

Volba rychlosti ventilátoru



- Stiskněte opakovaně tlačítko pro volbu rychlosti ventilátoru dokud nevyberete požadovaný provozní režim ventilátoru
- V automatickém režimu , zvolí rychlost ventilátoru regulátor v závislosti na žádané teplotě a aktuální prostorové teplotě. Když dosáhne prostorová teplota žádané hodnoty, ventilátor se zastaví (tovární nastavení), nebo zůstane běžet na nejnižší otáčky (P15).
- V ručním režimu pracuje ventilátor nezávisle a běží vždy na konstantní rychlost dle nastaveného stupně: I / II / III


Low Medium High

Poznámka:


Pokud si budete přát, můžete změnit nastavení přepínače otáček parametrem P03: Pouze ručně nebo ručně včetně ochranného režimu. Rychlost ventilátoru v mrtvém pásmu nastavíte parametrem P15.


Nastavení Komfortního režimu



- Stiskněte opakovaně tlačítko pro výběr druhu provozu, dokud se neobjeví symbol , který informuje, že je zvolen komfortní režim
- V komfortním režimu udržuje regulátor teplotu na žádané hodnotě, kterou je možné změnit ovládacím kolečkem

Nastavení Ochranného režimu




- Stiskněte opakovaně tlačítko pro výběr druhu provozu dokud se neobjeví symbol , který informuje, že je zvolen ochranný režim
- V ochranném režimu se ovládané zařízení vypne. Jestliže prostorová teplota poklesne pod 8 °C, zapne se vytápění, aby se místnost ochránila před zamrznutím


Pokud si to budete přát, může vám servisní technik uvádějící regulátor do provozu změnit žádané teploty pro ochranný režim:

Změny provedené servisním technikem: Ochrana proti zamrznutí _____ °C Ochrana proti přehřátí: _____ °C

Nastavení Útlumového režimu

V útlumovém režimu se prostorová teplota udržuje na nižší (vytápění) respektive vyšší (chlazení) žádané hodnotě, což přináší úspory energie a nákladů.



- Jestliže vyberete útlumový režim, ujistěte se, že je parametr P02 nastaven na 2
- Stiskněte opakovaně tlačítko pro výběr provozního režimu dokud se neobjeví symbol 
- Přednastavené žádané teploty můžete změnit nastavením parametrů P11 a P12 (nastavení parametrů naleznete na následující straně)

Důležité: Žádanou teplotu pro útlumový režim lze nastavit na OFF. To znamená, že regulátor je vypnutý!

Nebezpečí zamrznutí, tj. nejsou k dispozici žádné ochranné funkce pro vytápění ani chlazení!

Typy na úspory bez ztráty komfortu:

- Místnosti větrejte jen krátce, ale intenzivně, s úplně otevřenými okny
- Nenastavujte prostorovou teplotu nad 21 °C pro vytápění a pod 25,5 °C pro chlazení


Zamknutí ovládacích prvků



- Pro ruční zamknutí nebo odemknutí ovládacích prvků stiskněte a přidržte na 3 sekundy tlačítko pro ovládání ventilátoru. Ovládací prvky se uzamknou nebo odemknou, jestliže je parametr P14 nastaven na 2
- Pokud je P14 nastaven na 1, ovládací prvky se automaticky uzamknou 10 sekund po poslední změně nastavení

Časovač pro dočasné prodloužení komfortu (přítomnosti) nebo útlumu (nepřítomnosti)

Pomocí funkce časovače je možné dočasně prodloužit komfortní nebo útlumový režim o 0.5 až 9.5 hodiny.

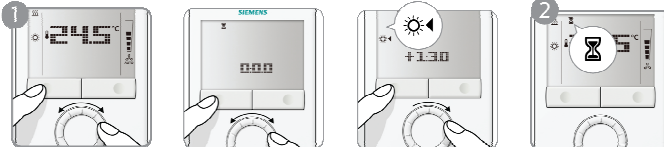

1. Pro nastavení časovače stisknete na 3 sekundy tlačítko pro výběr druhu provozu. Zatímco držíte stisknuté tlačítko, otáčejte podle požadavku ovládacím kolečkem po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

- Komfortní režim prodloužíte otáčením ovládacího kolečka po směru hodinových ručiček.
Displej: ☀️ 0...+9:30
- Útlumový režim prodloužíte otáčením ovládacího kolečka proti směru hodinových ručiček.
Displej: 🌙 0...-9:30

2. Uvolníte tlačítko pro výběr druhu provozu, provozní režim je nyní dočasně změněn a je signalizován symbolem ⌚.

Po uplynutí nastavené doby se regulátor vrátí do režimu, ve kterém pracoval před aktivací funkce časovače:

Prodloužený Komfortní režim Nový provozní režim = Útlumový režim
Prodloužený Útlumový režim Nový provozní režim = Komfortní režim

- Jestliže nelze tlačítkem pro výběr druhu provozu nastavit útlumový režim (P02=2), použijte se pro časovač ve funkci nepřítomnosti ochranný režim!
- Funkce časovače se zruší kdykoliv se provede nové nastavení

Poznámka:


Prodloužení komfortního režimu je možné také, aktivací externího kontaktu jako například čtečky vstupní karty, nebo centrálního časového spínače. Aby bylo možné tuto funkci používat, je třeba nastavit parametrem P68 dobu, po kterou má být prodloužení platné.

Přepnutí regulátoru z vytápění na chlazení



- V závislosti na ovládané aplikaci se přepínání mezi vytápěním a chlazením (a opačně) provádí buď automaticky pomocí přepínacího teplotního čidla nebo externího přepínače, nebo ručně tlačítkem druhu provozu (viz. parametr P01)
- Pro ruční nastavení režimu vytápění nebo chlazení (P01=2), stiskněte opakovaně tlačítko pro volbu druhu provozu dokud se neobjeví požadovaný režim
- Při automatickém přepínání nebo při trvalém provozu v režimu vytápění / chlazení signalizují ☀️ / ❄️ symboly, že regulátor momentálně pracuje v režimu vytápění nebo chlazení
- Při ručním přepínání se objeví symbol ⚡, který indikuje, zda regulátor momentálně pracuje v režimu vytápění nebo chlazení

Regulační parametry

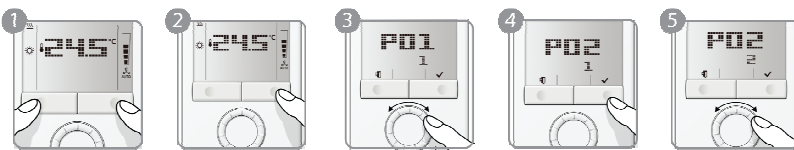

Jestliže chcete změnit regulační parametry, postupujte následovně:

- Stiskněte obě tlačítka současně na 3 sekundy.
- Uvolníte je a během 2 sekund stiskněte znovu na 3 sekundy pravé tlačítko .
Displej zobrazí P01.
- Otáčením kolečka vyberte požadovaný parametr.
- Stiskněte tlačítko ✓ (OK). Začne blikat aktuální hodnota vybraného parametru, která může být změněna otáčením ovládacího kolečka.
- Stisknutím tlačítka ✓ (OK) potvrdíte nastavenou hodnotu, tlačítkem ⏏ (Esc) zrušíte změnu.

Pokud si přejete nastavit další parametry, opakujte kroky 3 až 5 nebo stisknutím tlačítka ⏏ (Esc) opusťte režim nastavení parametrů.

Seznam regulačních parametrů

Č.	Název parametru	Nastavení z výroby	Rozsah nastavení	Vaše nastav.
P01	Řídící sekvence	2-trubk. / 2-stupň: 1 = pouze chlazení 4-trubk.: 4 = Vyt a Chlaz	0 = Pouze vytápění 1 = Pouze chlazení 2 = Přepínání Vyt / Chlaz, ručně 3 = Přepínání Vyt / Chlaz, auto 4 = Vytápění a chlazení	
P02	Výběr provozního režimu tlačítkem druhu provozu	1	1 = Komfort / Ochranný režim 2 = Komfort / Útlum / Ochranný režim	
P03	Výběr režimu ventilátoru tlačítkem ovládnání ventilátoru	0	0 = Auto / Ručně 1 = Ručně 2 = Auto / Ručně / Ochranný režim	
P04	Zobrazení teploty ve °C nebo °F	0	0 = °C 1 = °F	
P05	Kalibrace čidla	0,0 K	-3...3 K	
P06	Zobrazení teploty na displeji	0	0 = Prostorová teplota 1 = Žádaná teplota	
P07	Další informace na displeji	0	0 = --- (Žádné zobrazení) 1 = °C a °F	
P08	Žádaná teplota pro Komfort	21 °C	5...40 °C	
P09	Minimální nastavení žádané teploty v Komfortním režimu	5 °C	5...40 °C	
P10	Maximální nastavení žádané teploty v Komfortním režimu	35 °C	5...40 °C	
P11	Žádaná teplota pro vytápění v Útlumovém režimu (WheatEco)	15 °C	OFF, 5 °C...WcoolEco	
P12	Žádaná teplota pro chlazení v Útlumovém režimu (WcoolEco)	30 °C	OFF, 5 °C...WcoolEco	
P13	Elektrický Ohřev v režimu chlazení	ON	OFF = Blokováný ON = Povoleno	
P14	Zamknutí ovládacích prvků	0	0 = Blokováný 1 = Automaticky 2 = Ručně	
P15	Rychlost ventilátoru v mrtvém pásmu (Režim Komfort)	0	0 = Vyp 1 = Rychlost ventilátoru I (vytápění nebo chlazení) 2 = Rychlost ventilátoru I (pouze chlazení)	

Regulační parametry se zobrazují v závislosti na nastavení DIP přepínačů