

# GIS 91-LPG

## DETEKTOR HOŘLAVÝCH PLYNŮ LPG

Polovodičový snímač druhé generace

Detekce ve 3 stupních 0,5%, 1% a 5%, dle ČSN 73 6058

Testováno akreditovanou zkouškou VVUÚ a.s.

Optická signalizace  
Vysoce selektivní

Vysoká stabilita

Napájení 11 až 15Vss

Zahřívací doba 3 minuty


Připojení kabelem JYTY 7x1

Průmyslové provedení krytí IP40

Rozměry: 115x90x55

### Příslušenství:

Vyhodnocovací ústředna DZ40-3

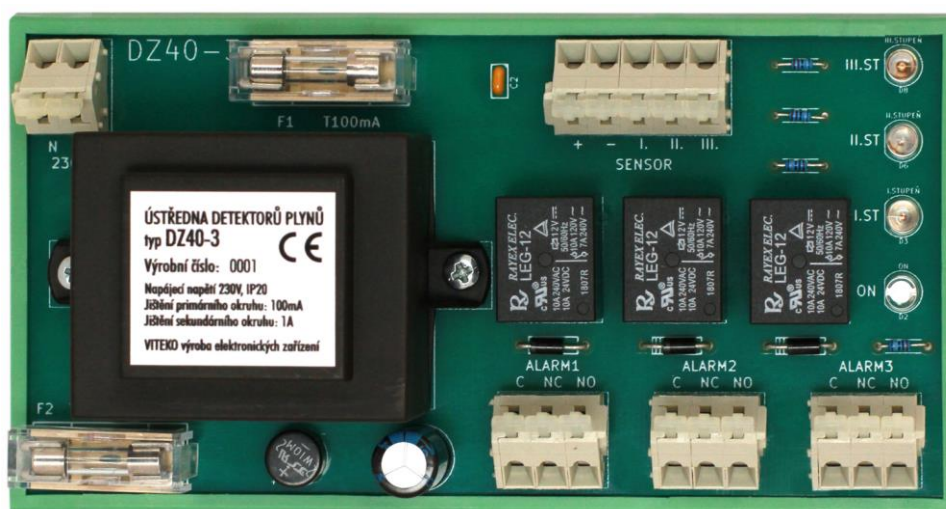

VITEKO - Výroba elektronických zařízení  
Vít Čechovský, Dobkov 41, Chotěboř 58301  
www.viteko.cz tel: 607 851 321 info@viteko.cz